


LEGENDA :

- gniazdo wtyczkowe hermetyczne F+N+PE
- łącznik pojedynczy IP44
- łącznik podwójny IP44
- łącznik schodowy IP44
- oświetleniowa oprawa

ROZDZIELNICA HERMETYCZNA  
IP65 RHp-18 PODTYNKOWA

Zasilanie główne YKY 5x10mm<sup>2</sup>  
kier. istn. ZK przy istn. budynku sanitariatów


Zasilanie wiaty grillowej YKY 3x2.5mm<sup>2</sup>  
kier. wiata grillowa

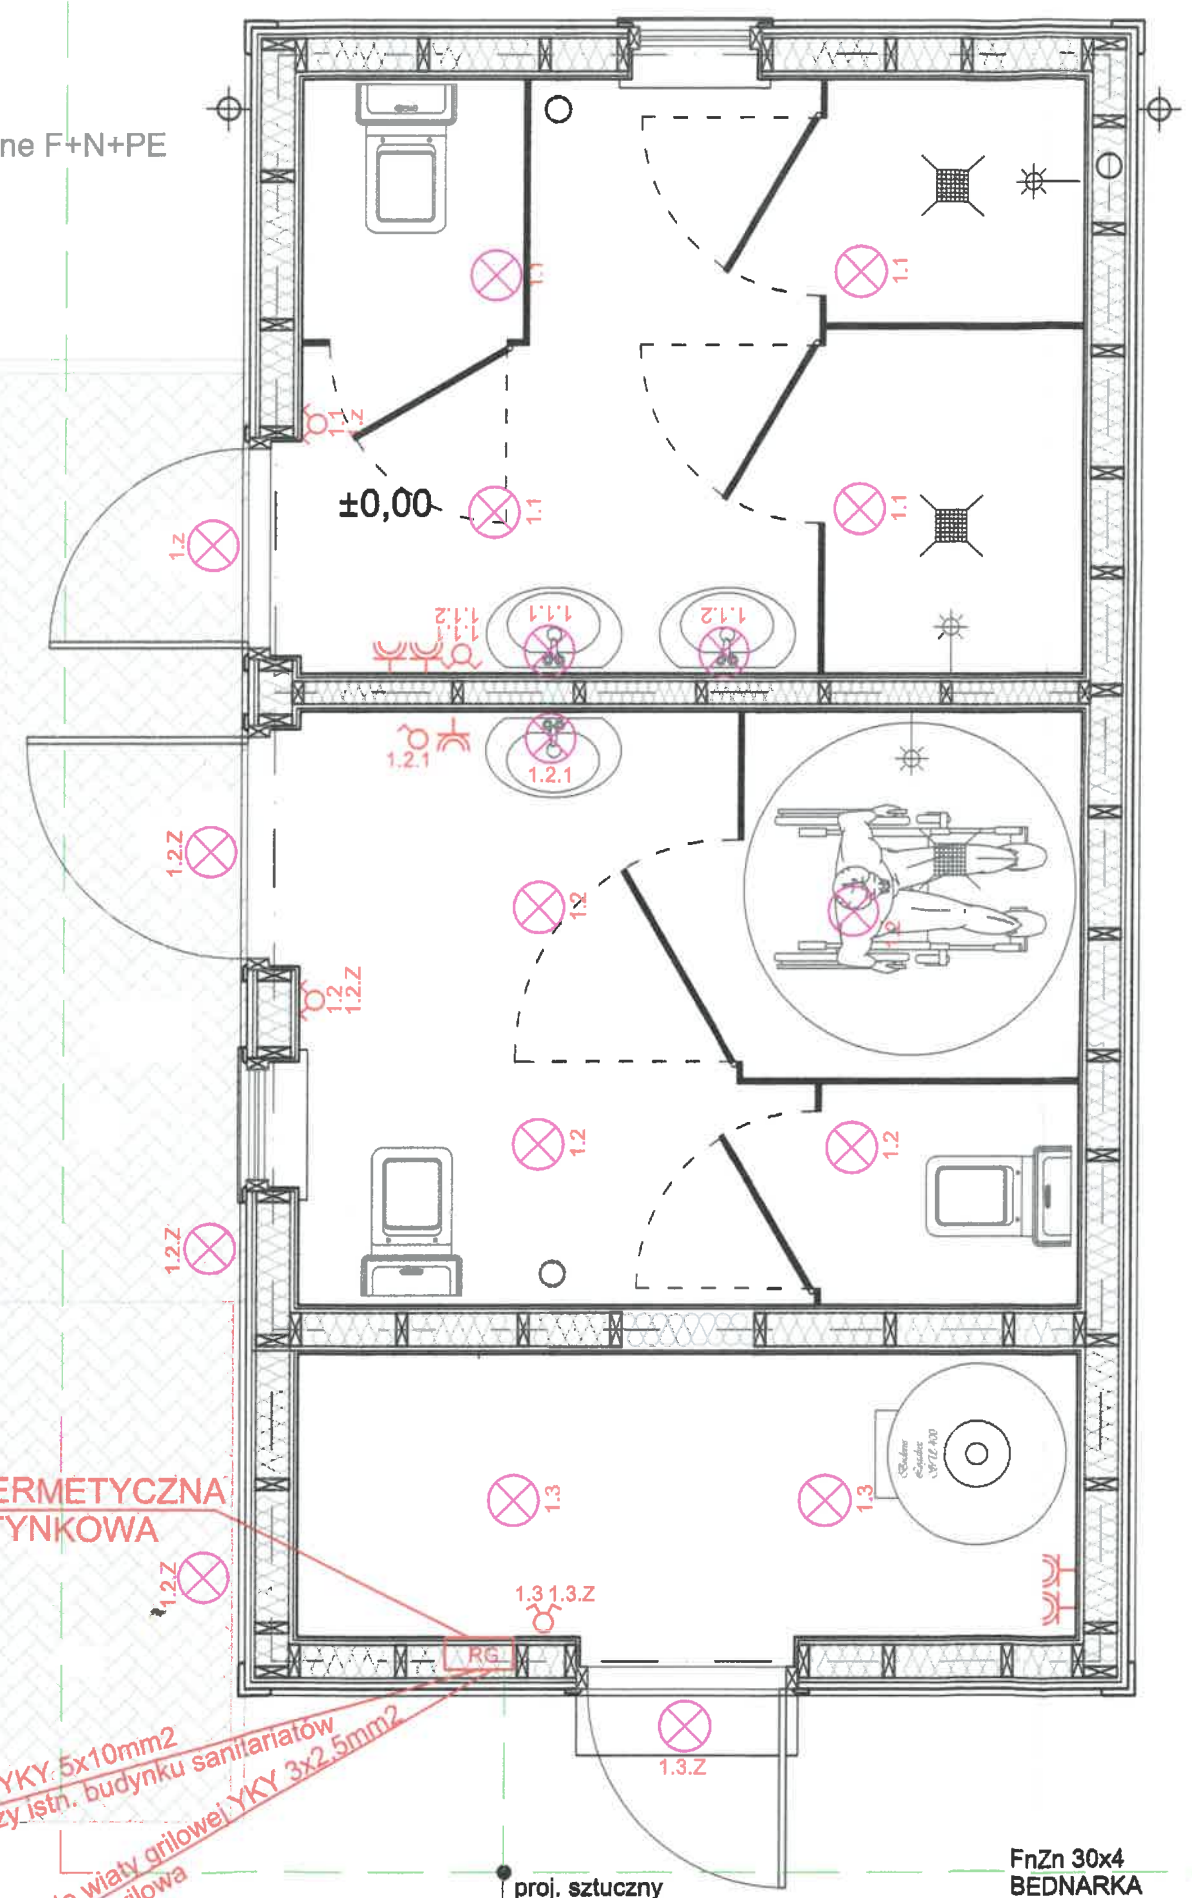

proj. sztuczny  
uziom otokowy  
Ru ≤ 10Ω

FnZn 30x4  
BEDNARKA

SCHEMAT ROZDZIELNI RG BUDYNKU SANITARIATU

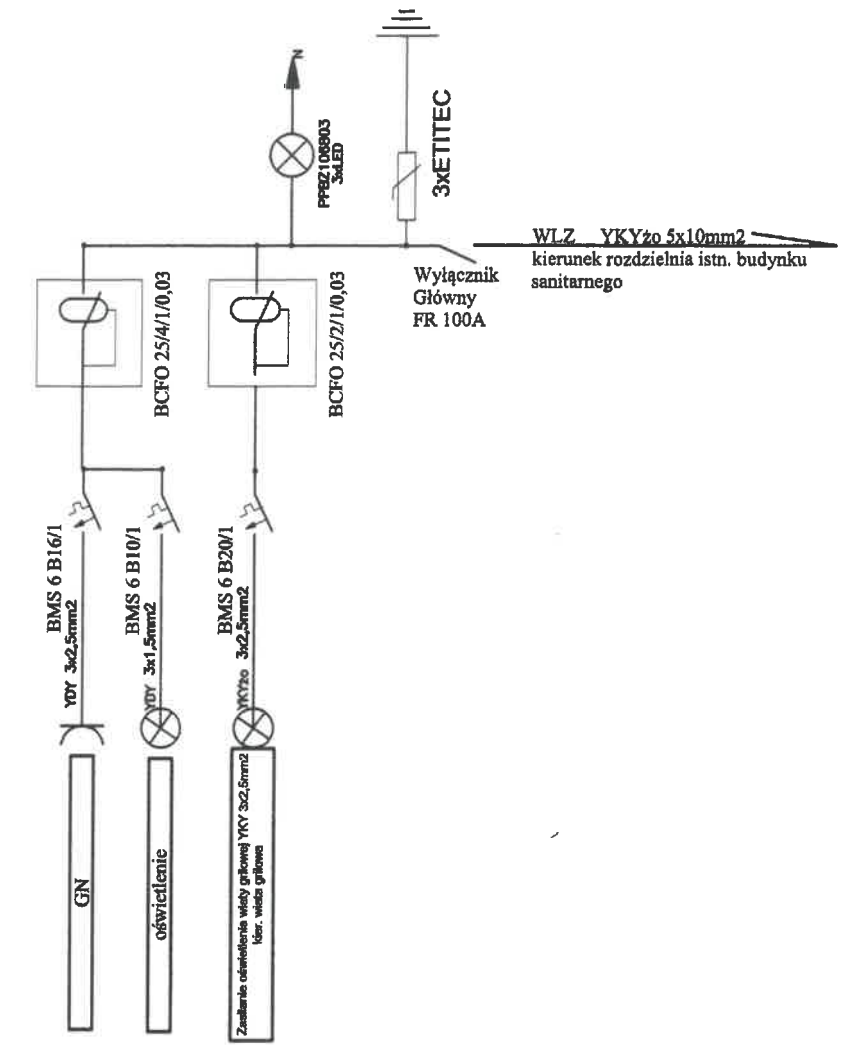

Obiekt	BUDYNEK SANITARNY ROZBUDOWA TERENU TURYSTYCZNO WYPOCZYNKOWEGO NAD JEZIOREM MIKASZEWO JAZY, GMINA PŁASKA, WOJ. PODLASKIE, NR EW. GR. 187/4, OBRĘB GEODEZYJNY MIKASZÓWKA KATEGORIA BUDYNKU: VIII		Branża Elektryczna
Adres budowy	GMINA PŁASKA, WOJ. PODLASKIE, NR EW. GR. 187/4, OBRĘB GEODEZYJNY MIKASZÓWKA		rys. nr E -2
Rysunek	BUDYNEK SANITARIATU - ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE		
Autor projektu/ projektant	mgr inż. Bartosz Lewoń upr. nr MAZ/0583/PWBE/1		
Opracowanie	mgr inż. Andrzej Giczewski mgr inż. Marcin Walicki		